


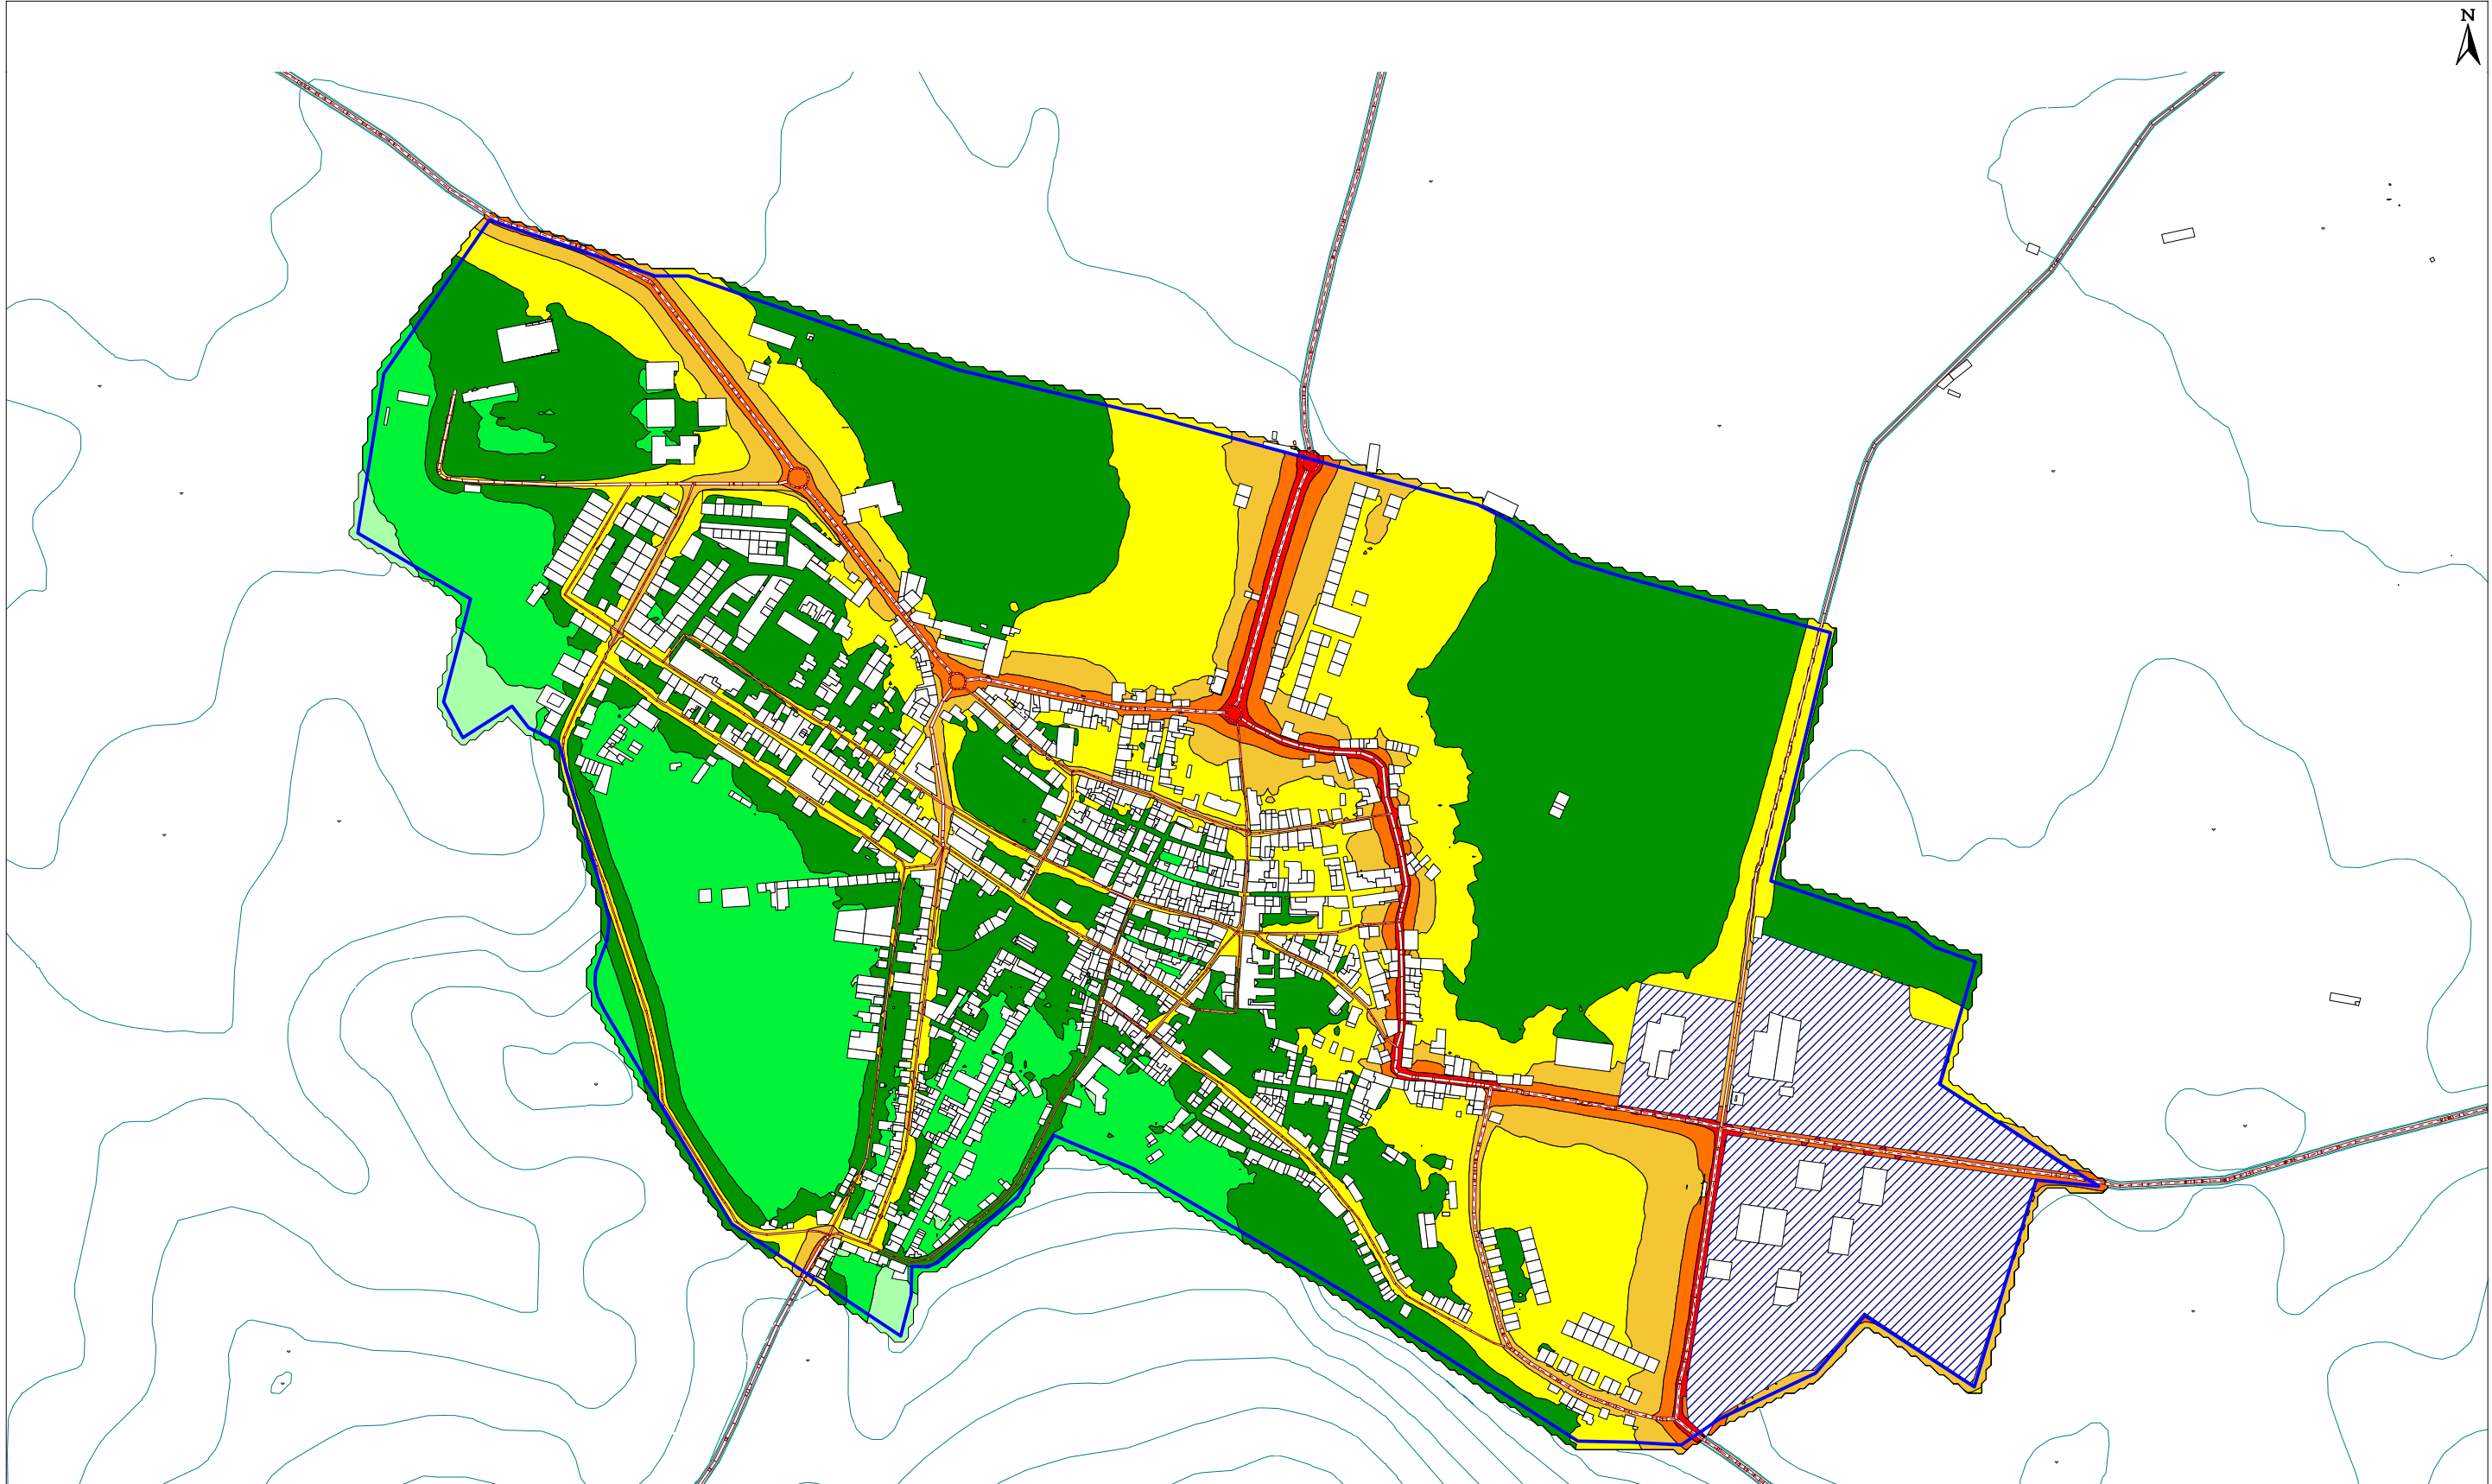

Escala de Cores Normalizada NP 1730-2,1996 LAeq > 30.0 dBA > 35.0 dBA > 40.0 dBA > 45.0 dBA > 50.0 dBA > 55.0 dBA > 60.0 dBA > 65.0 dBA > 70.0 dBA > 75.0 dBA > 80.0 dBA > 85.0 dBA		dB Lab Laboratório de Acústica e Vibrações, Lda	CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO	Data 23-06-2006	
				Escala 1:7 000	
			Ref. 03_500_MPRD21	Mapa de Ruído da Sede do Concelho Período Nocturno	Carta 4.2.2
					Folha 1/1